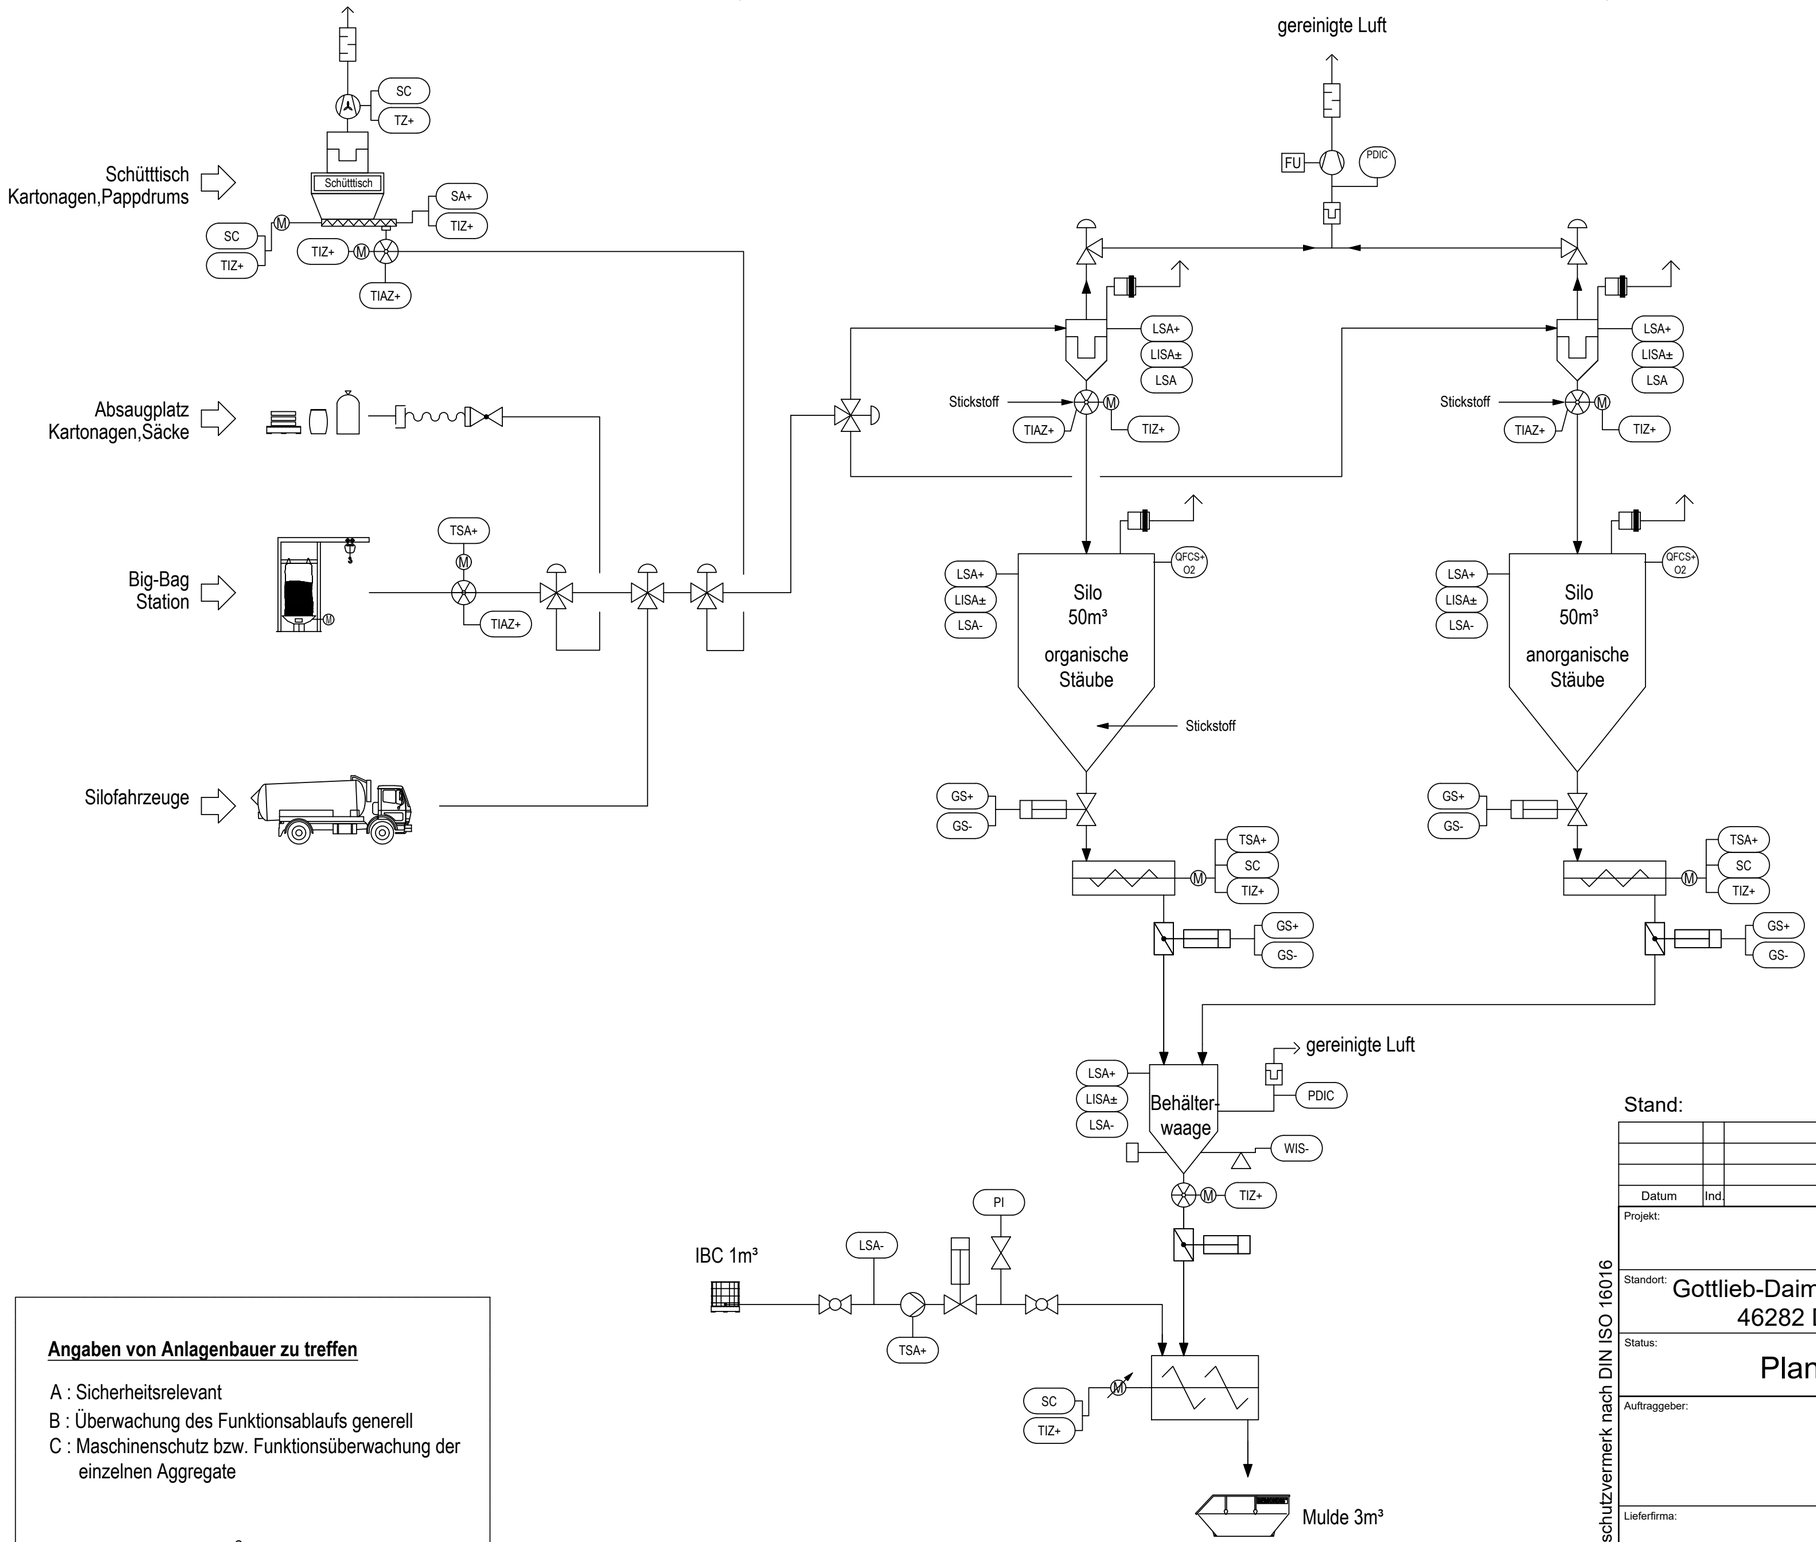

Angaben von Anlagenbauer zu treffen

A : Sicherheitsrelevant
B : Überwachung des Funktionsablaufs generell
C : Maschinenschutz bzw. Funktionsüberwachung der einzelnen Aggregate

Beispiel: TIZ+ C

Stand:

Datum	Ind.	Änderung	Gezeichnet	Geprüft

Projekt: Staubbehandlung

Standort: Gottlieb-Daimler-Straße 35
46282 Dorsten

Betrieb: REMONDIS Industrie Service GmbH & Co.KG
NL Dorsten

Status: Planung

Zeichnungsname: Verfahrensfließbild

Auftraggeber:

Gesamtplaner: REMONDIS
IM AUFTRAG DER ZUKUNFT
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 138, D-44536 Lünen

Lieferfirma:

	Datum:	Name:
Gezeichnet:	10.02.2023	O.Grossmann
Geprüft:	13.02.2023	Dr. N. Roß
Ursprung aus:		
Ersatz für:		
Maßstab:	M	Format: DIN A 2

Projekt Nr. Lieferant:

Projekt Nr.

Z.- Nr. Lieferant:

Z.- Nr. : 2624 V 003

Urheberrechtschutzvermerk nach DIN ISO 16016